

Ved henvendelse bedes opgivet	MATR. NR. 486 Udenbys Klædebo
J. NR. UK 36388	GADE Jagtvej 213-125

Afs.: Bygningsinspektoretet Sortedam Dossering 57 2100 Kbh. Ø

D. 8.3.1973

Sundhedskommissionen

Meldahlsgade 3

1613 København V.

Vedlagt fremsendes attester for de på ovennævnte ejendom leverede og nedgravede olietanke i henhold til indenrigsministeriets bekendtgørelse af 26.2.1970 om kontrol med oplag af olie m.v., § 5, stk. 2.


E. b.

Harald P. Larsen
Harald P. Larsen

KBH Miljø Olie Kasse 1+J
Jagtvej 213 Faneblad 001
Std

519419



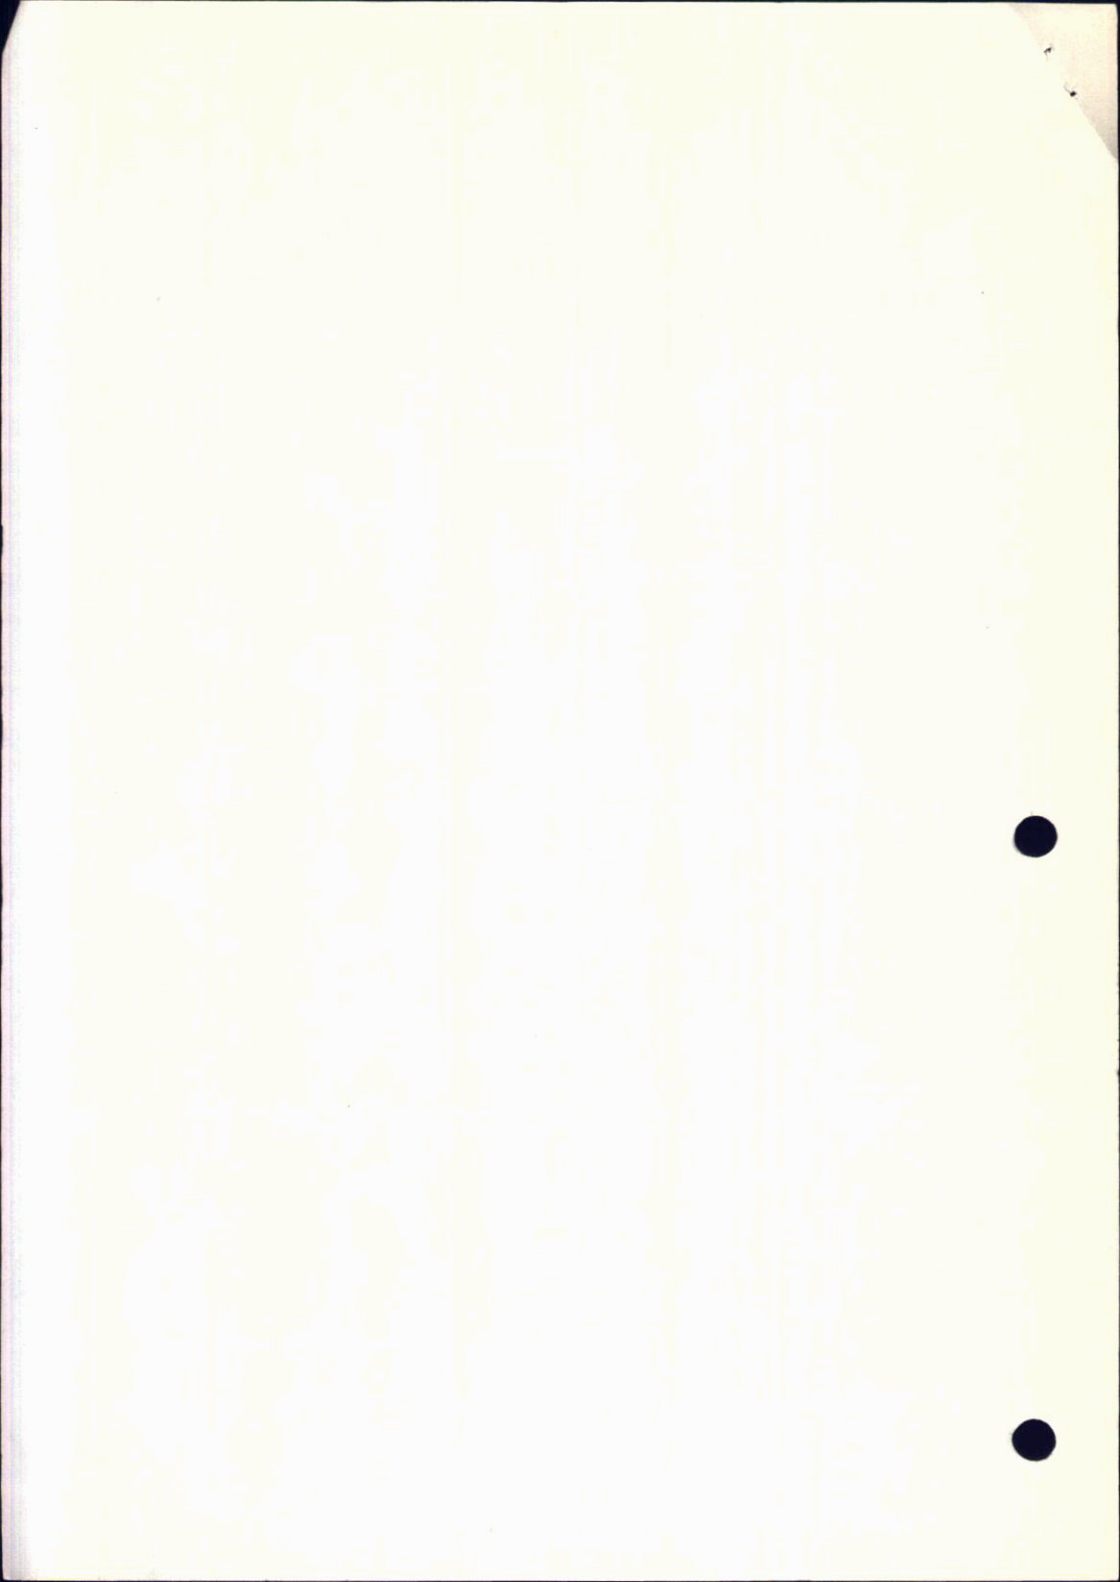

8/373
N^o: 4175
23 AUG. 1972

BP OLIE-KOMPAGNIET A/S
HALMTORVET 20
1700 - KØBENHAVN V.

AJVA A/S

Afdeling for olietanke
HØRMARKEN 1 - 3520 FARUM - TLF. (01) 9515 66

FARUM, den 14/7-72

ATTEST FOR TANK TIL NEDGRAVNING

tank nr.: 5517 på: 4.000 lit. med diam.: 1150 mm

fremstillet år: 1972 iflg. G. NR.: 02001

er en polyesterbeklædt ståltank fremstillet i overensstemmelse med indenrigsministeriets bekendtgørelse af 26. februar 1970.

Evt. anmærkning og stempler.

AJVA A/S
[Signature]

Tanken er leveret den: 14/7-72 iflg. ordre: 231002
på adressen: BP. Service, Jagtvej 213, Kbh. Ø.

Det medfølgende skilt skal anbringes på påfyldningsstuds.

Senest 8 dage forinden tildækningen af tanken ønskes foretaget, skal anmeldelse om tidspunktet indgives til bygningsmyndigheden af den for anlæggets udførelse ansvarlige. Samtidig med anmeldelsen fremsendes denne attest i 2 eksemplarer.

Tanken og dens belægning skal ved nedgravningen være ubeskadiget, og må under nedlægningen ikke udsættes for beskadigelse.

Tanken skal i udgravningen være nedlagt i et lag af sand på mindst 15 cm under tankens bund og i en højde af mindst 15 cm over bunden op ad tankens sider. Ved tilfyldningen løvrigt må ikke anvendes materialer, der indeholder slagger eller andet, der kan beskadige tanken eller dens belægning.

Påfyldningsledningen skal være varmforzinket eller beklædt med effektivt korrosionsbeskyttende bind i mindst 2 mm tykkelse, for plastbind dog 0,5 mm. Suge- og returledninger til oliefyret af stål skal være korrosionsbeskyttet på samme måde. Suge- og returledninger af kobberør skal være elektrisk isoleret fra tanken.

UK 36388

1977-78

1977-78 - 1978-79
1978-79 - 1979-80
1979-80 - 1980-81

1977-78

1977-78 - 1978-79

1978-79 - 1979-80

1979-80 - 1980-81

1977-78 - 1978-79

1978-79 - 1979-80

1979-80 - 1980-81

1980-81 - 1981-82

1981-82 - 1982-83

1982-83 - 1983-84

1983-84 - 1984-85

1984-85 - 1985-86

1985-86 - 1986-87

1986-87 - 1987-88

1987-88 - 1988-89

1988-89 - 1989-90

1989-90 - 1990-91

8/273
N: 4173

23 AUG. 1972

AJVA A/S

Afdeling for olietanke

HØRMARKEN 1 - 3520 FARUM - TLF. (01) 9515 66

BP OLIE-KOMPAGNIET A/S
København Salgskontor
HALMTORVET 20
1700 - KØBENHAVN V.

FARUM, den 14/7-72

ATTEST FOR TANK TIL NEDGRAVNING

tank nr.: 5363 på: 30.000 lit. med diam.: 2500 mm

fremstillet år: 1972 iflg. G. NR.: 02001

er en polyesterbeklædt ståltank fremstillet i overensstemmelse med indenrigsministeriets bekendtgørelse af 26. februar 1970.

Evt. anmærkning og stempler.

AJVA A/S
[Handwritten Signature]

Tanken er leveret den: 14/7-72 iflg. ordre: 231002

på adressen: BP Service, Jagtvej 213, Kbh. Ø.

Det medfølgende skilt skal anbringes på påfyldningsstuds.

Senest 8 dage forinden tildækningen af tanken ønskes foretaget, skal anmeldelse om tidspunktet indgives til bygningsmyndigheden af den for anlæggets udførelse ansvarlige. Samtidig med anmeldelsen fremsendes denne attest i 2 eksemplarer.

Tanken og dens belægning skal ved nedgravningen være ubeskadiget, og må under nedlægningen ikke udsættes for beskadigelse.

Tanken skal i udgravningen være nedlagt i et lag af sand på mindst 15 cm under tankens bund og i en højde af mindst 15 cm over bunden op ad tankens sider. Ved tilfyldningen løvrigt må ikke anvendes materialer, der indeholder slagger eller andet, der kan beskadige tanken eller dens belægning.

Påfyldningsledningen skal være varmforzinket eller beklædt med effektivt korrosionsbeskyttende bind i mindst 2 mm tykkelse, for plastbind dog 0,5 mm. Suge- og returledninger til oliefyret af stål skal være korrosionsbeskyttet på samme måde. Suge- og returledninger af kobberør skal være elektrisk isoleret fra tanken.

UK 36388